

SHAKIBA TRAVEL  
E95

BIT 2019  
10....12 febbraio 2019



FIERA MILANO

PADIGLIONE - Pavilion 4

RILIEVO PLANIMETRICO - TECHNICAL PLAN  
24/01/2019

Data - Date:

Scala- Scale:1:100

Quota - Altitude +15,00

ALTEZZA UTILE INTERNA - INSIDE WORKING HEIGHT (l'altezza massima da considerare per l'ingresso delle merci deve essere ricavata sul posto) (maximum height needed for receiving goods to be calculated on the spot)	min. 6,50 m max. 6,50 m
PORTATA SOLAIO - FLOOR LOADING CAPACITY (le portate sono segnalate da appositi cartelli ubicati sulle pareti) (capacities can be seen on special notices on the wall)	kg/mq 600 - 600 kg/sq.m.
TIPO PAVIMENTAZIONE - FLOORING	Quarzo sferoidale - Spheroidal quartz
TIPO CONTROSOFFITTO - FALSE CEILING	--
TIPO DI COPERTURA - COVERING Piana, coibentata, massetto in cemento per parcheggio - Insulated floor, cement agglomerate for parking	
PORTATA COPERTURA - COVERING CAPACITY	Kg/mq 250 - 250 kg/sq.m.
VENTILAZIONE (si/no) - VENTILATION / (yes/no)	SI - YES
RISCALDAMENTO (si/no) - HEATING / (yes/no)	SI - YES
RAFFRESCAMENTO (si/no) - COOLING / (yes/no)	SI - YES
CONDIZIONAMENTO (si/no) - AIR CONDITIONING / (yes/no)	SI - YES
FM ESPOSITORI - FM EXHIBITORS - Tensione di alimentazione - Voltage - Potenza massima erogabile per cassetta (*) - Maximum power supply per box (*)	380 V 160 A
PRESE DI SERVIZIO - SERVICE SOCKETS - Tensione di alimentazione - Voltage - Potenza massima erogabile - Maximum power supply	380 V 3 kW
ILLUMINAZIONE NORMALE - STANDARD LIGHTING - Tensione di alimentazione - Voltage - Livello di illuminamento - Illumination	380 V min. 120 lux - max. 400 lux
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - EMERGENCY LIGHTING - Tensione di alimentazione - Voltage - Livello di illuminamento - Illumination	220 V min. 3 lux - max 77 lux
SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO - FIRE DETECTION SYSTEM	SI - YES
SISTEMA DI SPEGNIMENTO INCENDI - FIRE FIGHTING SYSTEM - all'esterno attacco autopompa - connection for fire brigade outside - all'interno - inside	SI ( esterno su Scarampo) + idranti UNI 70 - YES( external on Scarampo)+UNI 70 fire hydrant Naspi UNI DN 25 - UNI DN 25 fire hydrants
IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA - LOUDSPEAKER SYSTEM	SI - YES

CABINA ELETTRICA - CABIN Sigla EAFM - Marked EAFM Cabina P2 - Box P2 O 948

IMPIANTO ARIA COMPRESSA ( si/no) - COMPRESSED AIR SYSTEM (yes/no) SI - YES

IMPIANTO DI CAPTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (si/no) - DUST COLLECTION SYSTEM THUNDERBOLTS (yes/no) SI - YES

IMPIANTO TELEFONICO (si/no) - TELEPHONES (yes/no) SI - YES

IMPIANTO CARICO / SCARICO IDRICO (si/no) - WATER / DRAINAGE SUPPLY (yes/no) SI - YES

WC  
- Donne n. - Ladies (N.) 12  
- Uomini n. - Gentlemen (N.) 9  
- Disabili n. - Handicapped (N.) 2

AFFOLLAMENTO MASSIMO DISPONIBILE - MAXIMUM NUMBER PERSONS ALLOWED n.3699 persone - 3699 persons


VIE DI ESODO PRINCIPALI - MAIN EXITS Vedi planimetria piano evacuazione - See evacuation plan layout

ASCENSORI / MONTACARICHI LIFTS / SERVICE LIFTS	Sigla-Marking	Portata kg Capacity kgs	Portata persone Capacity persons	Azion. Type	N. fermate n. stops	Dim. cabina L x P x H Overall cab Dim. L x W x H	Dim. porta L x H Door size L x H
	89	1525	20	E	5	1,75x1,75x2,10	1,20x2,00
	90	1525	20	E	5	1,75x1,75x2,10	1,20x2,00
	93	1525	20	E	5	1,75x1,75x2,10	1,20x2,00
	94	1525	20	E	5	1,75x1,75x2,10	1,20x2,00
	88	1525	20	E	4	1,65x1,95x2,10	1,00x2,00
	95	1525	20	E	4	1,65x1,95x2,10	1,00x2,00
	96	1525	20	E	4	1,65x1,95x2,10	1,00x2,00
	87	5000	20	E	4	1,65x1,95x2,10	1,00x2,00
	Z3	5000	-	O	2	2,42x4,25x3,50	1,80x3,30
	Z5	5000	-	O	2	2,42x4,25x3,50	1,80x3,30
	Z4	5000	-	O	3	2,42x4,25x3,50	1,80x3,30
	92	2000	-	O	2	1,45x2,98x2,25	2,20x2,00


SCALE MOBILI ESCALATORS	Sigla Marking	Largh. gradino Stair width	Inclinaz. gradient	Distiv. tra partenza e arrivo height diff.start	livelli floors
	XCIII	1000	30°	7,00	from 2nd to loft
	XC	1000	30°	7,00	from 2nd to loft
	XCIV	1000	30°	7,00	from 2nd to loft
	LXXXIX	1000	30°	7,00	from 2nd to loft
	LXXXV	1000	30°	7,00	from 2nd to loft
	LXXXI	1000	30°	7,00	from 2nd to loft
	LXXXVI	1000	30°	7,00	from 2nd to loft
	LXXXII	1000	30°	7,00	from 2nd to loft

TAPPETO MOBILE  
MOVING PAD

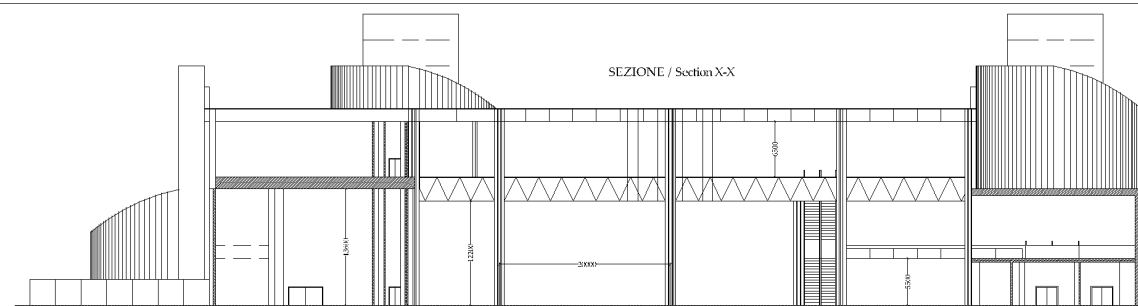

(\*) la potenza prelevabile dipende dalla potenza disponibile in cabina e dal coefficiente di contemporaneità da verificarsi volta per volta a cura FIERA MILANO  
(\*) power supply depends on availability in the cabin and utilisation coefficient to be checked each time by FIERA MILANO

ELETTRICI electrical		DIMENSIONI Dimensions mm.	IDRICI plumbing	
1	CASSETTA PRESA A PARETE / WALL JUNCTION BOX Nr. 3 prese 380V - 32A 3P + N + T Nr. 1 presa 380V - 63A 3P + N + T Nr. 3 electrical sockets 380V - 32A 3P + N + T Nr. 1 electrical socket 380V - 63A 3P + N + T	500x1100x350 h da p.1060	8	CASSETTA PASSACAVI A PARETE wall cable box
2	CASSETTA PRESA SERVIZIO A PARETE / WALL OUTLET BOX 220V - 16A - 2P + T	320x460x200 h da p.1460	9	DERIVAZIONE A PARETE wall distribution box
3	CASSETTA PRESA A PAVIMENTO / PIT ELECTRICAL PLUGS Nr. 2 prese 380V - 32A 3P+N+T Nr. 1 presa 380V - 63A 3P+N+T Nr. 2 electrical sockets 380V-32A 3P+N+T Nr. 1 electrical socket 380V-63A 3P+N+T		10	POZZETTO PASSACAVI cable pit
4	POZZETTO DI ISPEZIONE inspection pit		11	DERIVAZIONE A PAVIMENTO floor distribution box
5	QUADRO DI COMANDO PRESE A PAVIMENTO floor electrical sockets control board	500x700x270 h da p.1460	<b>IDRICI plumbing</b>	
<b>TELEFONICI telephone</b>			12	PRESA CARICO/SCARICO A PARETE PRESA ARIA COMPRESSA wall plug and drain compressed air plug
6	APPARECCHIO DI SERVIZIO INTERNO internal service telephone		13	PRESA CARICO/SCARICO A PAVIMENTO floor plug and drain
7	APPARECCHIO PUBBLICO public telephone		14	PRESA CARICO/SCARICO A PAVIMENTO PRESA ARIA COMPRESSA floor plug and drain compressed air plug
ATTENZIONE: LA DITTA ESPOSITRICE E' TENUTA A VERIFICARE IN LUOGO: L'UBICAZIONE, LE DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI TECNICI, LE MISURE PARTICOLARI. TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI: TUTTI GLI IMPIANTI TECNICI DEVONO ESSERE LASCIATI SEMPRE ACCESSIBILI. ATTENTION: EXHIBITORS SHOULD VERIFY ON SITE THE LOCATION AND THE CHARACTERISTICS OF THE UTILITIES SUPPLIED. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ALL UTILITIES MUST BE LEFT ACCESSIBLE.			15	SCARICO A PAVIMENTO floor drain
			16	PRESA ARIA COMPRESSA compressed air plug
			17	POZZETTO ISPEZIONE CON SARACINESCA gate valve pit
			18	TUBAZIONI IDRICHE E PLUVIALI piping and downpipe
			19	ATTACCO AUTOPOMPA fire truck coupling
			20	NASPO ANTINCENDIO fire fighting winder
			21	POZZETTO ISPEZIONE FOGNATURA sewer inspection pit
<b>GENERALI generals</b>			22	GRIGLIA DI RIPRESA D'ARIA outside air grille
			23	DELIMITAZIONE ZONE CONTROSOFFITTE false ceiling limit
			24	TERMINALI CAVI COMPUTER terminal computer cable
			25	SEGNALETICA A SOFFITTO ceiling signage
			26	PULSANTE ANTINCENDIO fire alarm button
			27	COMANDO PORTONI open/close-door button
			28	BOTOLA USCITA DI SICUREZZA trap door

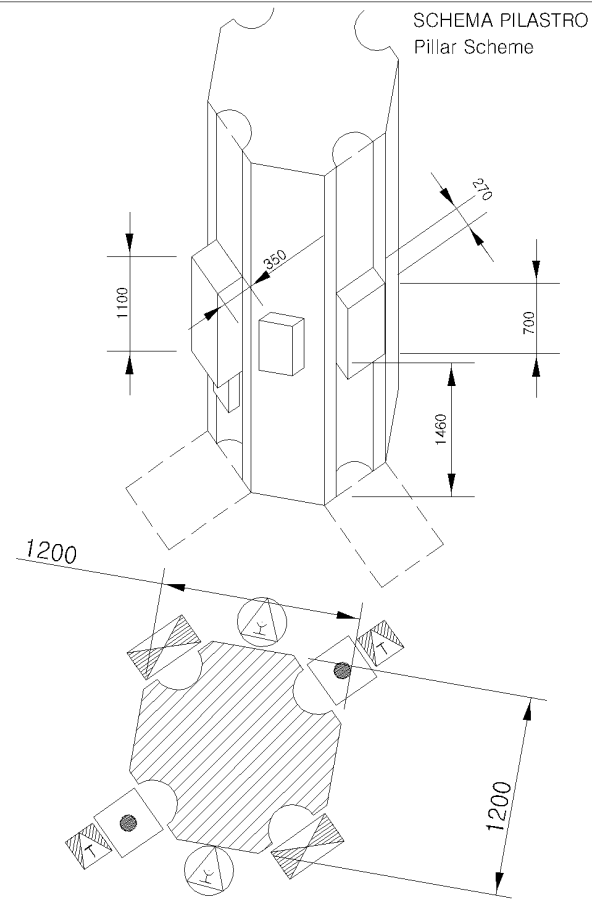

### CONDIZIONI D'USO DEI PADIGLIONI

#### INGRESSO MERCI

Il trasferimento merci deve avvenire solo attraverso montacarichi e scivoli. E' assolutamente proibito il trasporto di merci a mano o attraverso le scale. E' assolutamente proibito l'utilizzo delle scale mobili per trasporto e movimentazione merci. E' assolutamente proibito l'utilizzo dei montacarichi senza la presenza di personale specializzato.

#### DISPOSIZIONE MERCI ALL'INTERNO DEL PADIGLIONE

E' assolutamente proibito ostruire le uscite di sicurezza esistenti. L'accesso agli attacchi autopompa, agli idranti, ai sistemi apri finestra e ai punti di accessibilità agli elementi di manovra e utilizzo impianti di sollevamento. Le merci devono essere distribuite sui pavimenti nel rispetto tassativo delle caratteristiche strutturali (sovraccarico - altezze - ecc.). I carichi puntiformi non sono ammissibili. Tali carichi devono essere trasferiti attraverso adeguata superficie di appoggio che riporti il sovraccarico accidentale ridotto entro quello indicato. Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso il Customer Service.

#### UTILIZZO IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici sono area di elevato rischio per la sicurezza. I collegamenti, gli scollegamenti e le manovre devono essere fatti solo dagli addetti alla manutenzione incaricati da Fiera Milano. Il livello di illuminamento disponibile deve essere garantito in ogni fase della manifestazione espositiva. E' responsabilita' dell'Espositore verificare prima delle operazioni di mobilitazione e smobilitazione il livello di illuminamento e chiedere l'eventuale integrazione.


#### UTILIZZO IMPIANTI TERMICI

Il corretto funzionamento di impianti di riscaldamento, di condizionamento e/o di raffrescamento e' garantito in assenza di:  
- assorbimenti elettrici superiori a quelli consentiti,  
- occlusione dei diffusori dell'aria con allestimenti  
- apertura di porte e finestre durante il funzionamento degli impianti  
- chiusura degli stand con ciellini di tipo continuo.

#### ESTRAZIONE FUMI E GAS DI SCARICO

Non esistono sistemi dedicati alla estrazione ed espulsione fumi e gas di scarico. Pertanto la sosta di camion all'interno del padiglione, laddove ammissibile strutturalmente, deve essere tassativamente a motore spento.

Il non rispetto delle CONDIZIONI D'USO DEI PADIGLIONI espone l'Espositore a rischi anche gravi per la sua sicurezza, dei quali Fiera Milano si dichiara sin d'ora non responsabile. Prima dell'utilizzo delle aree interessate e' fatto obbligo di accertarsi dello stato di fatto delle stesse. Ulteriori disposizioni sono riportate nel Regolamento Tecnico di Mostra. Per chiarimenti dovra' essere contattato il Customer Service. N.B. In caso di controversia fa testo la versione italiana.

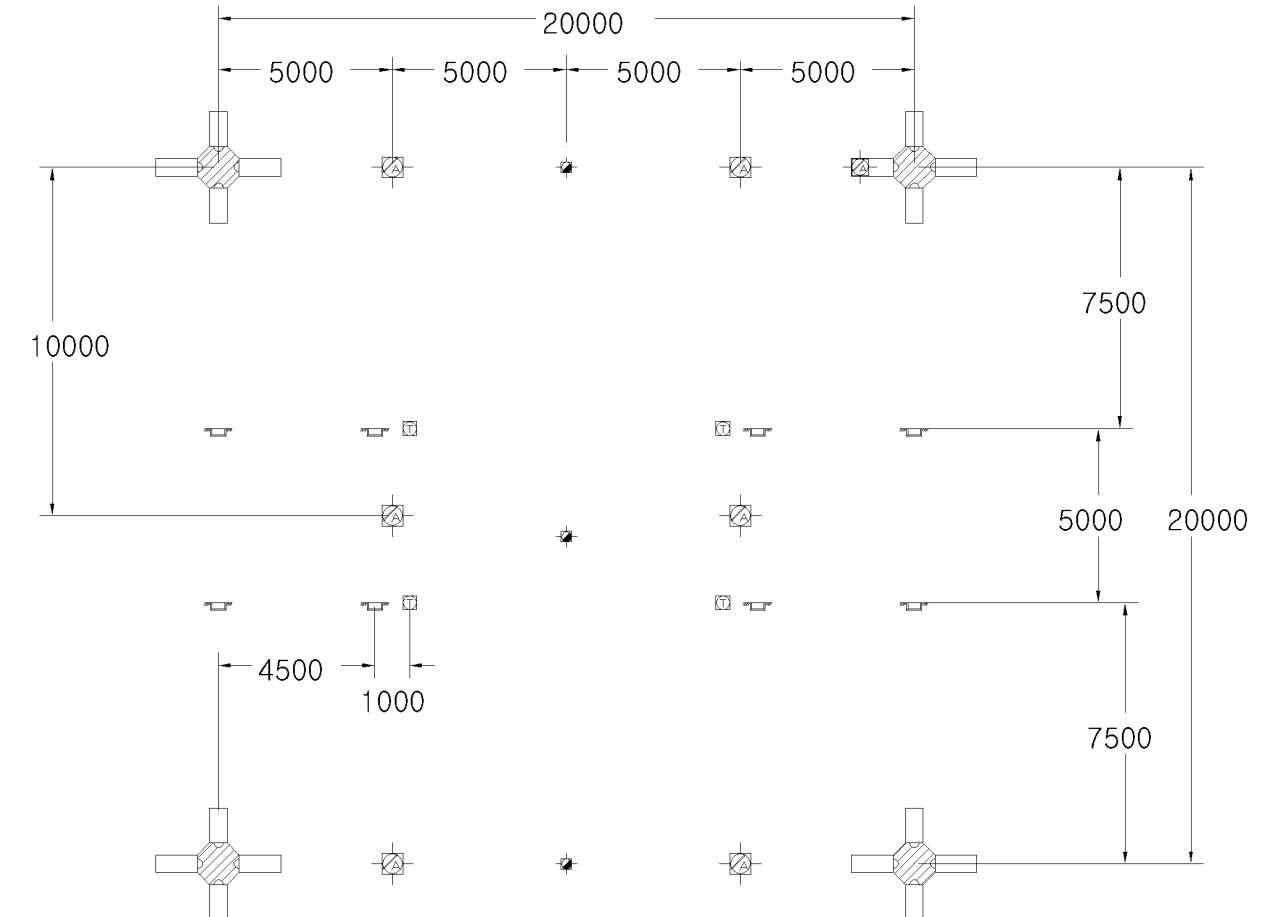

### PAVILIONS CONDITION OF USE

#### GOODS ENTRANCE

Goods may only be moved with service lifts or chutes. It is strictly forbidden to move goods by hand or up and down the stairs. It is strictly forbidden to use escalators for moving and handling goods. It is strictly forbidden to use the service lifts without the assistance of specialised staff.

#### POSITIONING GOODS INSIDE THE PAVILION

It is strictly forbidden to obstruct existing emergency exits, access to fire engine connectors, hydrants and systems for opening windows, or passageways for trucks and lifting equipment.

Goods must be positioned on the floor in total compliance with the structural characteristics of the building (overload - heights - etc.). Point loads are not allowed. These loads must be moved on suitable supports in order to reduce accidental overload to within the established limits. Further information is available from the Customer Service.

#### USE OF ELECTRICAL SYSTEMS

The electrical systems are areas of elevated risk. Connections, disconnections and adjustments may only be performed by electricians authorised by Fiera Milano. The available level of illumination must be guaranteed throughout the exhibition. Exhibitors are responsible for checking the level of illumination and requesting additional lighting before setting up and dismantling their stands.

#### USE OF AIR-CONDITIONING SYSTEMS

Heating, air conditioning and/or cooling systems cannot work properly if:


- electrical absorption exceeds permitted levels,
- air outlets are obstructed by stand material,
- doors and windows are opened while systems are working,
- the stands are closed off with continuous roofs.

#### EXTRACTION OF EXHAUST FUMES

Systems for extracting and expelling exhausts fumes do not exist. Therefore, trucks can only remain inside the pavilions, where structurally permitted, if their engines are turned off.


Failure to comply with the above CONDITIONS OF USE will expose Exhibitors to risks which may be severe enough to endanger their safety. Fiera Milan hereby declines all liability for any such occurrence. Check the actual conditions of the area involved before using them.

For further details, please consult the Technical Regulations and contact the Customer Service. N.B. : In the event of any disputes, the Italian version shall be binding.

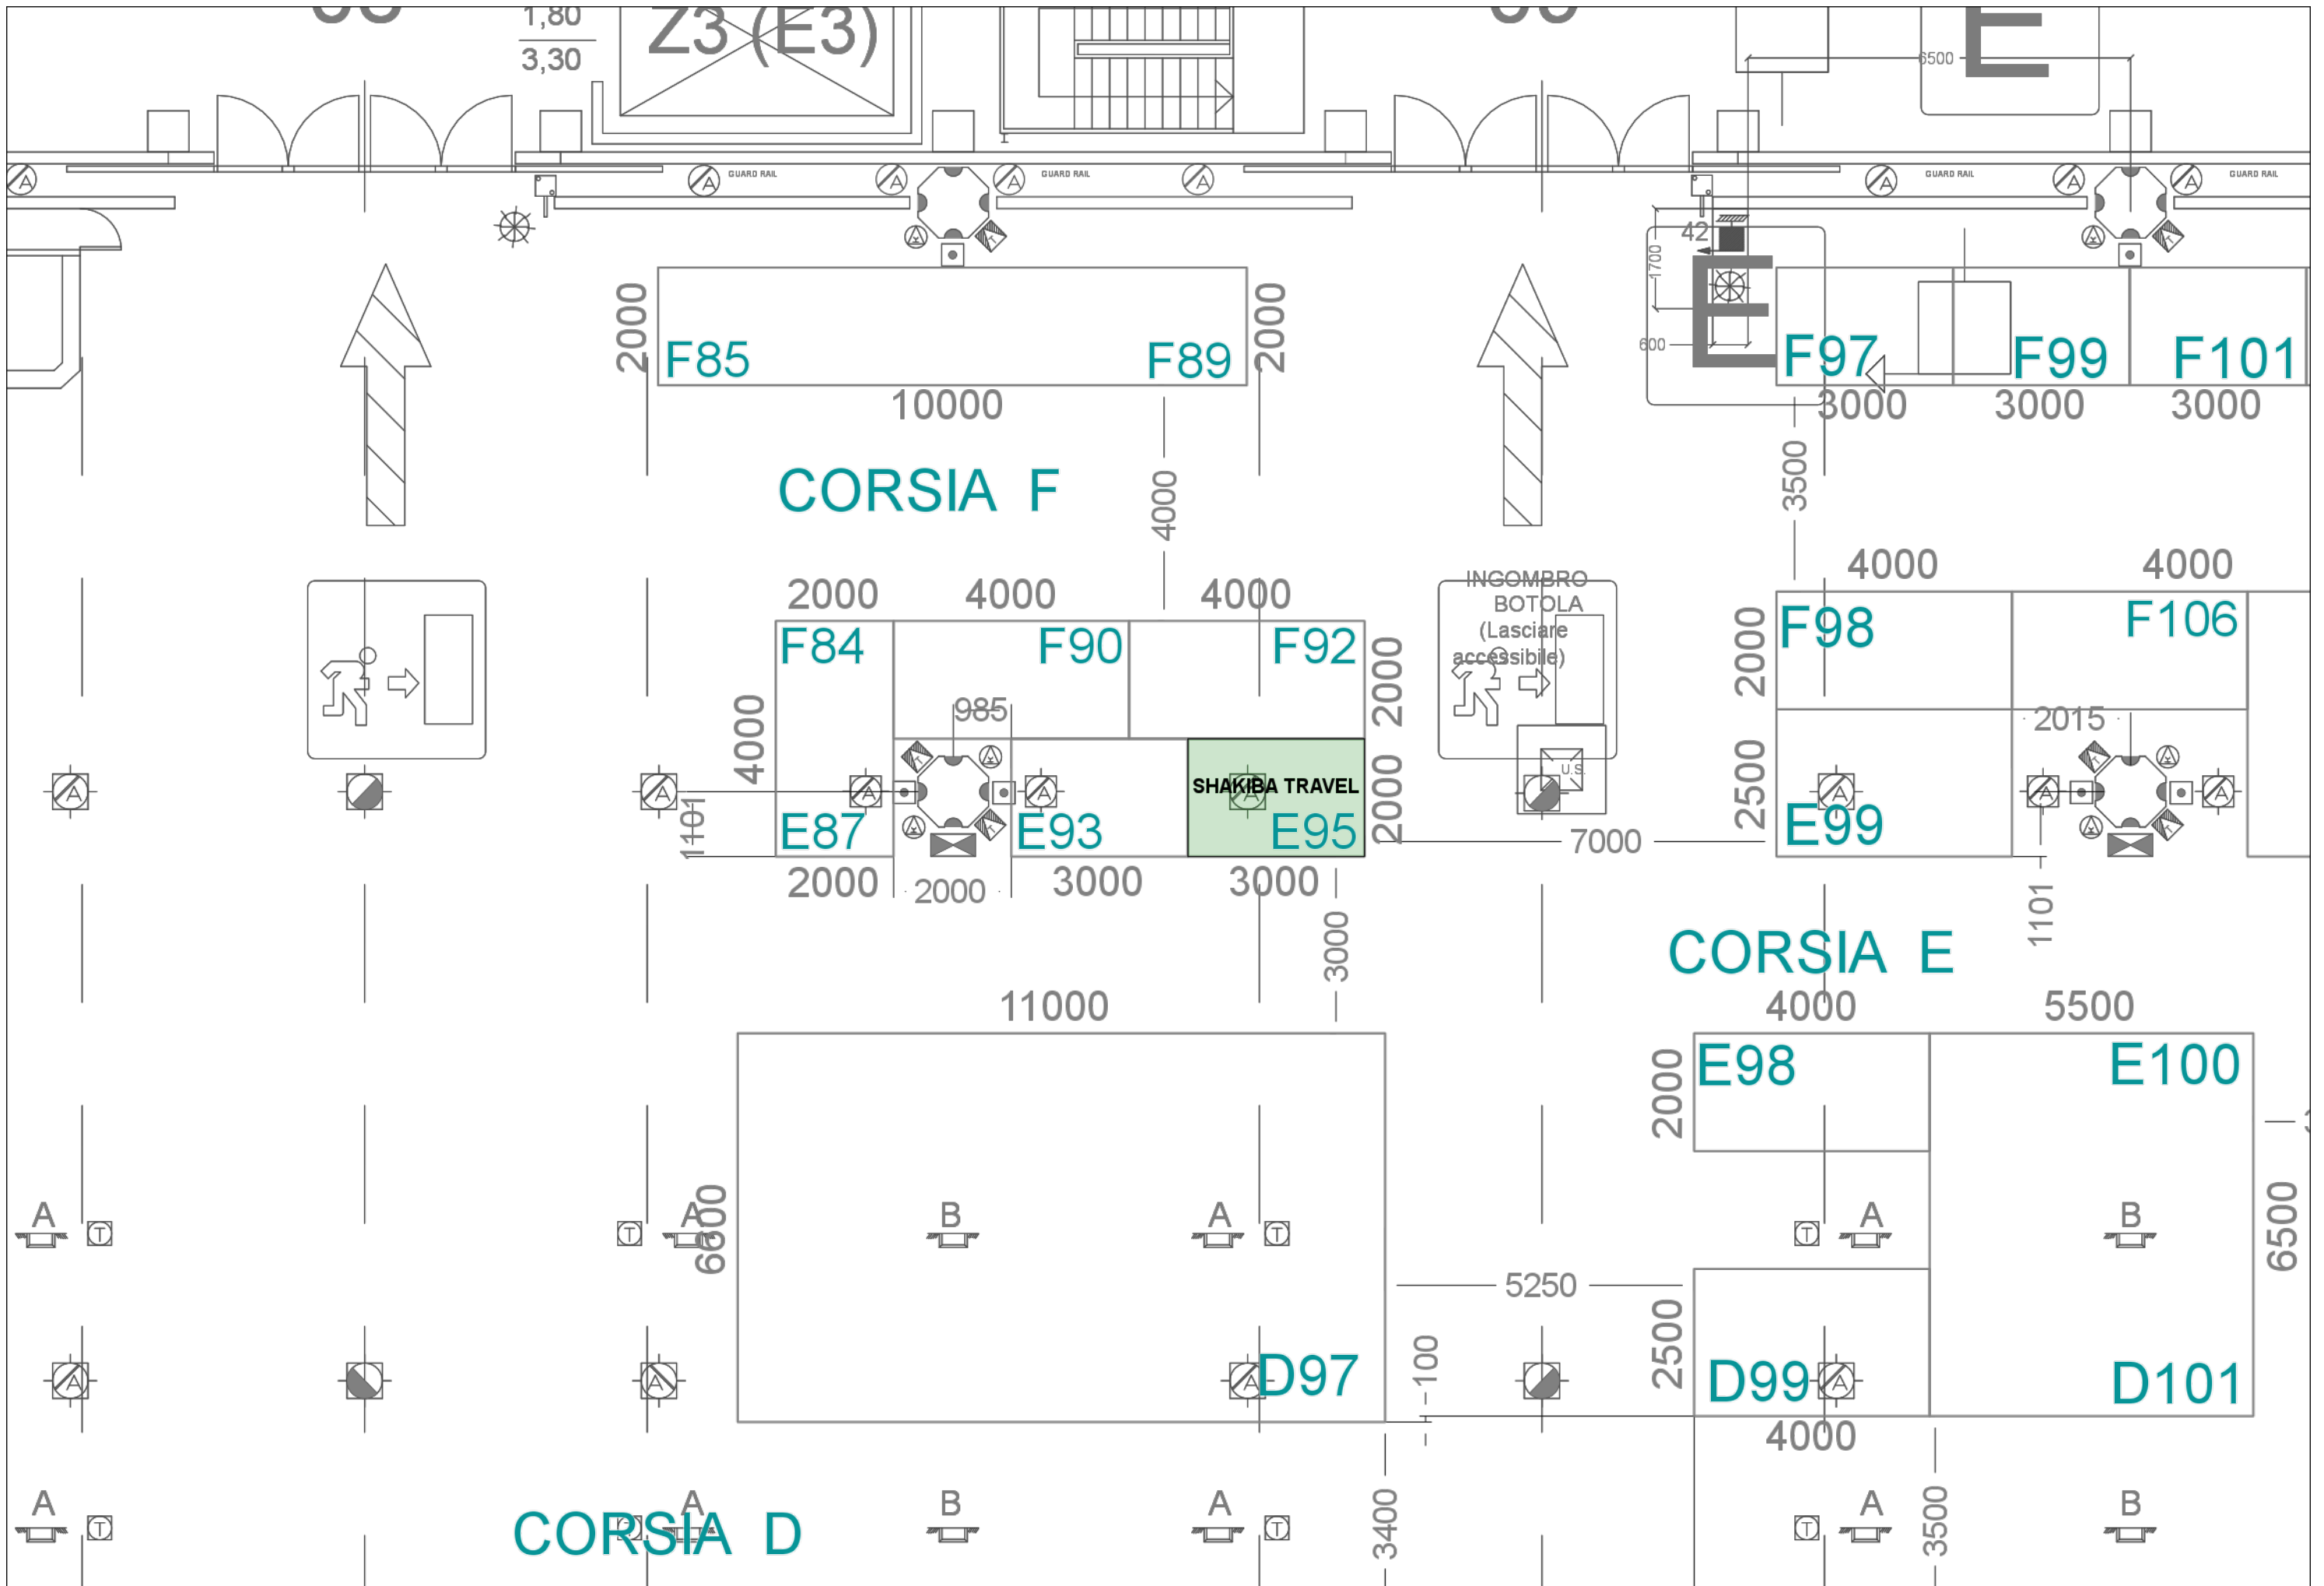

# PIANO DI EVACUAZIONE EVACUATION PLAN

**PAD. 4** (primo piano)  
HALL 4 (first floor)

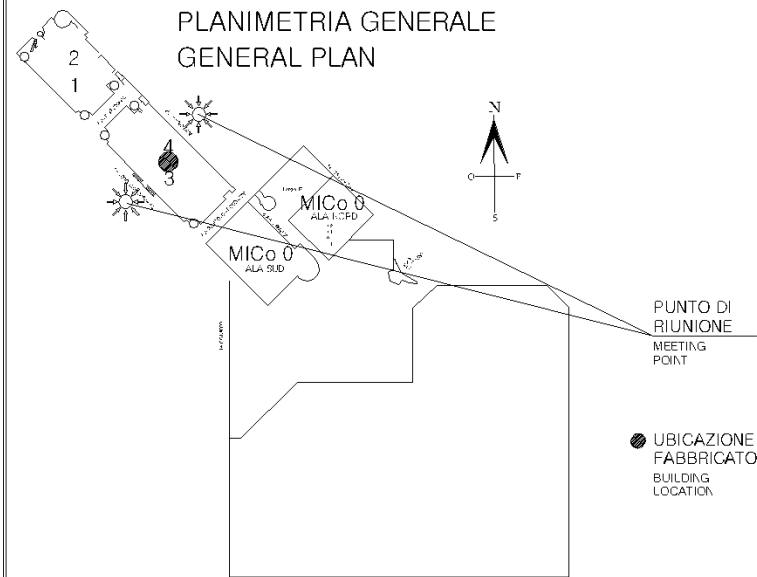

**LEGENDA - Legend**

	ESTINTORE FIRE EXTINGUISHER
	IDRANTE A MURO UNI45 WALL HYDRANT UNI 45
	PERCORSO DI FUGA ESCAPE ROUTE
	PUNTO DI RIUNIONE MEETING POINT
	USCITA DI EMERGENZA SAFETY EXIT
	TELEFONO TELEPHONE

**NON USARE L'ASCENSORE  
IN CASO DI INCENDIO**  
IN CASE OF FIRE  
DO NOT USE THE LIFT

## IN CASO DI EMERGENZA: IN CASE OF EMERGENCY:

- 1 - CHIAMARE IL NR. 02/4997.7210 (O TRAMITE LINEE INTERNE IL NR. 7210)  
PLEASE CALL TEL. NR. 02/49977210 (OR INTERNAL NUMBER 7210)
- 2 - DIRIGERSI VERSO LE USCITE  
GO TOWARDS THE EXITS
- 3 - SEGUIRE ORDINATAMENTE I PERCORSI INDICATI  
FOLLOW IN AN ORDERLY WAY THE INDICATED ESCAPE ROUTES
- 4 - MANTENERE LA CALMA  
KEEP YOUR COOLNESS
- 5 - SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO  
FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE STAFF

